



COPRIPLAFONIERA PER CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO ISPEZIONABILI PROMALUX®-100X

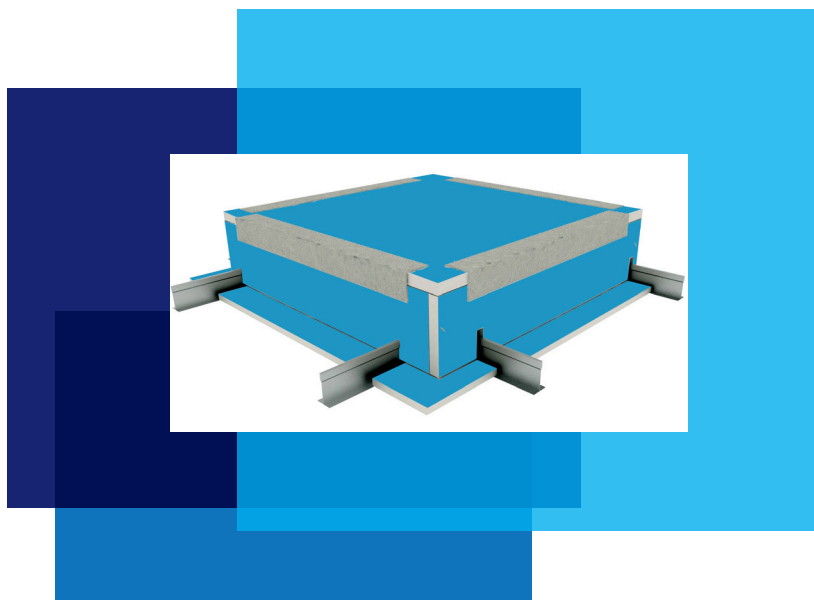

Dimensioni

Codice SAP	Dimensione nominale [mm]	Altezza totale [mm]	Altezza interna [mm]	Luce passante [mm]
301921	700x700	140	120	595x595

Disegno

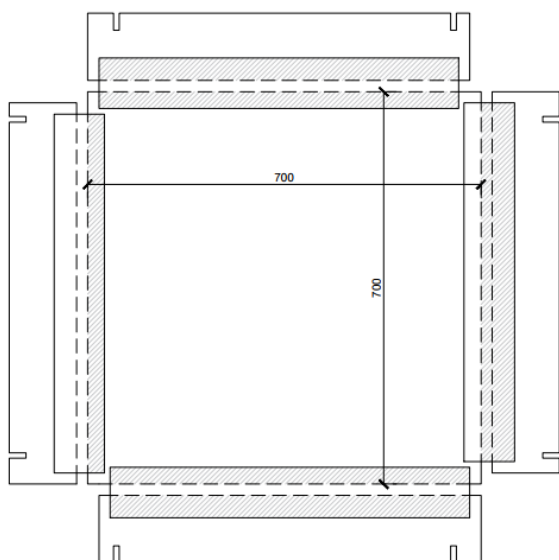

I prodotti dovranno essere applicati in conformità alle norme riguardanti i materiali da costruzione in generale e i materiali antincendio in particolare, ai certificati di prova applicabili in conformità alle normative edilizie vigenti. I prodotti possono essere installati solo da personale qualificato con adeguata conoscenza e solo dopo un'attenta visione delle istruzioni per l'installazione, delle schede di sicurezza e dei documenti di laboratori. Per informazioni aggiuntive sulle modalità e destinazioni di utilizzo di questo prodotto, si prega di fare riferimento al manuale Promat o contattare il referente Promat della propria zona.

Etex Building Performance SpA

Viale Milanofiori, Strada 2, Palazzo C4 | 20057 Assago (MI)

T 02 99778611 E etexbp.italia@etexgroup.com

www.promat.it

Descrizione generale

Copriplafoniera di protezione per controsoffitti antincendio di tipo ispezionabile PROMATECT®-100X, spessore nominale 20 mm, costituita da una struttura scatolare preassemblata con un coperchio e n.4 pareti verticali, congiunte mediante fasce in fibra di vetro poste sugli angoli.

È ammessa la presenza di attraversamenti di cavi elettrici di alimentazione o tubi corrugati plastici attraverso le pareti laterali della copriplafoniera.

Campo di applicazione

Si applica nei controsoffitti ispezionabili con struttura a vista, utilizzati per la riqualifica di solai fino a REI 120, per la protezione antincendio dei corpi illuminanti.

Montaggio

- Sollevare la copriplafoniera in modo tale che le pareti verticali siano perpendicolari al coperchio.
- La copriplafoniera può essere assemblata sia con viti autofilettanti di acciaio, Ø3.5 mm lungh. 45 mm, sia con graffe di acciaio, largh. 10 mm lungh. 50 mm sp. 1 mm, in entrambi i casi poste in corrispondenza degli angoli e lungo i bordi ad interasse nominale 200 mm.
- La copriplafoniera è semplicemente appoggiata sui pannelli della plafonatura del controsoffitto e sui profili dell'orditura metallica di sostegno.
- Gli spazi in corrispondenza degli intagli per l'alloggiamento dei profili metallici dovranno essere sigillati con mastice antincendio PROMASEAL®-A o PROMASEAL®-S.

Certificati di riferimento

- Istituto Giordano 394684/4232FR.
- Fascicolo tecnico 028/10/2022.

Imbalaggio

- 1 pezzo per ogni imballo.

Stoccaggio

- Conservare in luogo fresco e asciutto.

Istruzioni per la sicurezza

- Consultare la Scheda di Sicurezza relativa ai diversi componenti.